



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1045

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

NCSA-2020ZX-0077

产品名称: 中效袋式过滤器  
Name of Product

委托单位: 昆山佳合净化科技有限公司  
Client

生产单位: 昆山佳合净化科技有限公司  
Manufacture

检验类别: 委托检验  
Test Category

中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABR

NCSA 国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment










样品编号		2020ZX-0077																				
检验结果																						
序号	检验项目		检验风量 (m <sup>3</sup> /h)			检验结果																
1	计数效率 (%)	≥0.5μm	3601			54.9																
2	不同风量下的阻力	风量 (m <sup>3</sup> /h)	1801	2248	2698	3151	3601	4501														
		阻力 (Pa)	36.8	48.6	62.7	78.7	96.0	136.9														
	风量阻力曲线	<p style="text-align: center;">风量阻力曲线</p> <table border="1"> <caption>风量阻力曲线数据表</caption> <thead> <tr> <th>风量 (m<sup>3</sup>/h)</th> <th>阻力 (Pa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1801</td><td>36.8</td></tr> <tr><td>2248</td><td>48.6</td></tr> <tr><td>2698</td><td>62.7</td></tr> <tr><td>3151</td><td>78.7</td></tr> <tr><td>3601</td><td>96.0</td></tr> <tr><td>4501</td><td>136.9</td></tr> </tbody> </table>								风量 (m <sup>3</sup> /h)	阻力 (Pa)	1801	36.8	2248	48.6	2698	62.7	3151	78.7	3601	96.0	4501
风量 (m <sup>3</sup> /h)	阻力 (Pa)																					
1801	36.8																					
2248	48.6																					
2698	62.7																					
3151	78.7																					
3601	96.0																					
4501	136.9																					
备注	<p>1. 有效进风面尺寸为 559mm×559mm。</p> <p>本页以下空白。</p>																					



样品编号	2020ZX-0077
样品描述	
外框型式	金属
滤料颜色	进风面为白色, 出风面为粉色。
电压 (V)	/
外形尺寸 (mm)	595×595×381

备注: 样品照片如下图所示。

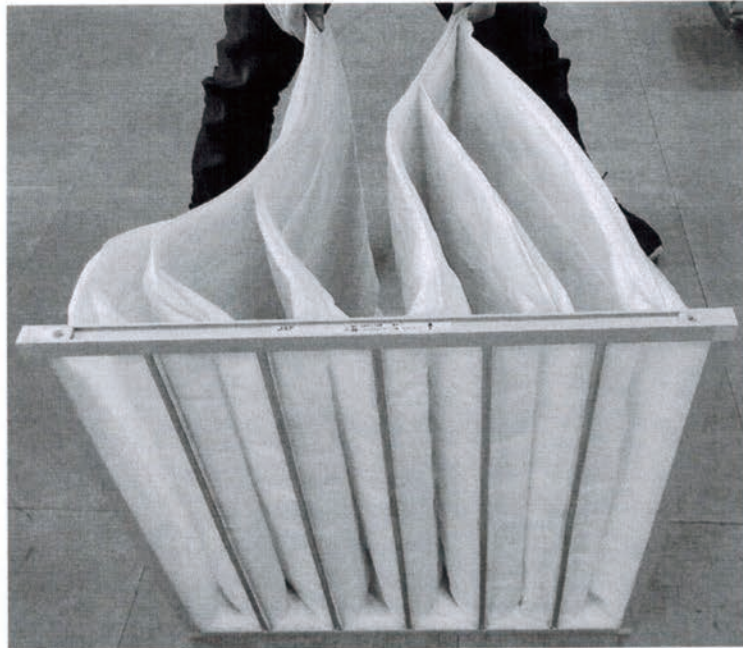

样品照片



铭牌照片

本页以下空白。