



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2020ZX-0075

产品名称: 初效板式过滤器
Name of Product

委托单位: 昆山佳合净化科技有限公司
Client

生产单位: 昆山佳合净化科技有限公司
Manufacture

检验类别: 委托检验
Test Category

中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABR

NCSA 国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment






样品编号		2020ZX-0075																					
检验结果																							
序号	检验项目		检验风量 (m ³ /h)			检验结果																	
1	计数效率 (%)	≥2.0μm	3600			39.6																	
2	阻力	不同风量下的阻力	风量 (m ³ /h)	1799	2249	2698	3151	3600	4498														
		阻力 (Pa)	48.0	65.1	84.8	106.6	130.3	181.6															
		风量阻力曲线	<p style="text-align: center;">风量阻力曲线</p> <p>该图显示了风量与阻力之间的线性关系。横轴为风量 (m³/h)，范围从 1700 到 4500；纵轴为阻力 (Pa)，范围从 40 到 200。图中包含以下数据点：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>风量 (m³/h)</th> <th>阻力 (Pa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1799</td><td>48.0</td></tr> <tr><td>2249</td><td>65.1</td></tr> <tr><td>2698</td><td>84.8</td></tr> <tr><td>3151</td><td>106.6</td></tr> <tr><td>3600</td><td>130.3</td></tr> <tr><td>4498</td><td>181.6</td></tr> </tbody> </table>							风量 (m ³ /h)	阻力 (Pa)	1799	48.0	2249	65.1	2698	84.8	3151	106.6	3600	130.3	4498	181.6
风量 (m ³ /h)	阻力 (Pa)																						
1799	48.0																						
2249	65.1																						
2698	84.8																						
3151	106.6																						
3600	130.3																						
4498	181.6																						
备注	1. 有效进风面尺寸为 555mm×555mm。 本页以下空白。																						






样品编号	2020ZX-0075
样品描述	
外框型式	金属
滤料颜色	白色
电压 (V)	/
外形尺寸 (mm)	595×595×46

备注: 样品照片如下图所示。

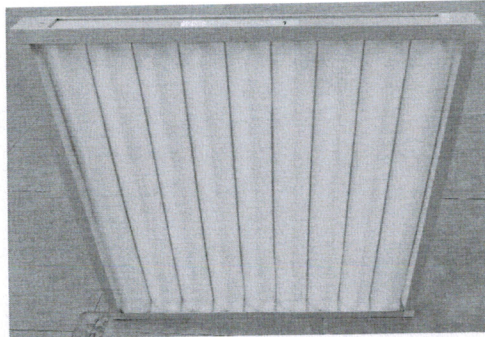

样品照片

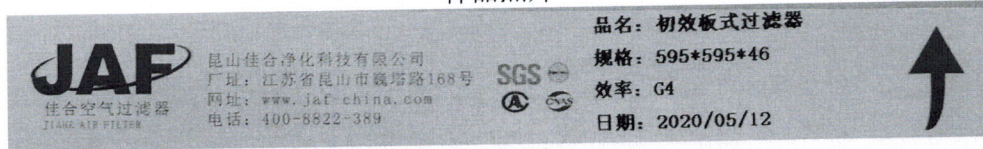

铭牌照片

本页以下空白。

